



reventon

Technikai dokumentáció

Energia-visszanyerő egység INSPIRO BASIC

MODELLEK:

INSPIRO BASIC 200
INSPIRO BASIC 300
INSPIRO BASIC 400
INSPIRO BASIC 600
INSPIRO BASIC 800
INSPIRO BASIC 1000
INSPIRO BASIC 1300



HU

1. BEMUTATKOZÁS

- 1.1 ÓVINTÉZKEDÉSEK
- 1.2 SZÁLLÍTÁS
- 1.3 A CSOMAG TARTALMA

1.4 HASZNÁLAT

2. A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

- 2.1 FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI ELVE
- 2.2 A KÉSZÜLÉK MÉRETEI
- 2.3 A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI
- 2.4 MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

3. ÖSSZESZERELÉS

- 3.1 ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
- 3.2 CSATORNÁZÁS

4. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

- 4.1 A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS RENDSZERHEZ

5. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

6. KEZELŐSZERVEK

- 6.1 JELLEMZŐ
- 6.2 ÜZEMBE HELYEZÉS
- 6.3 VEZÉRLŐPANEL ALAPVETŐ

7. CSATLAKOZTATÁSI RENDSZEREK

8. GARANCIA FELTÉTELEI

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az INSPIRO BASIC energiavisszanyerő egységet vásárolta. Szeretnénk gratulálni a kiváló választáshoz. Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet.

1.1 ÓVINTÉZKEDÉSEK

A ReventonGroup márkájú készülék vásárlója és felhasználója figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és folytassa a tartalmi ajánlásokkal. Az alábbi utasítások betartása garantálja a helyes használatot és a biztonságot. Bármilyen kétség esetén forduljon közvetlenül a ReventonGroup sp. z oo [KFT]. A szállító fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki dokumentációt. Reventon Group sp. A z oo [KFT] nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a nem megfelelő telepítésből, a készülék javításban tartásából vagy a készülék soron kívüli használatából erednek. A telepítést olyan professzionális szerelőknek kell elvégezniük, akik rendelkeznek az ilyen típusú készülékek telepítéséhez szükséges képesítéssel. A szerelők felelősek azért, hogy a műszaki adatokban leírtak szerint végezzék el a telepítést. Üzemelhetetlenség esetén húzza ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba a szervizzel vagy a szállítóval. A telepítés, használat, szerviz és időszakos ellenőrzés során minden előírt és biztonsági szabályt be kell tartani.

1.2 SZÁLLÍTÁS

Az áru átvétele során a készüléket ellenőrizni kell, hogy kizárja a sérüléseket. A szállítás során szükséges a megfelelő felszerelés használata, két személy szállítása szükséges. Bármilyen kár esetén kérjük, a szállító jelenlétében töltsse ki a kárbejelentést.

1.3 A CSOMAG TARTALMA

- energiavisszanyerő egység
- használati utasítás és garanciajegy
- kezelőpanel STANDARD

1.4 HASZNÁLAT

A Reventon Group INSPIRO BASIC sorozatú energiavisszanyerő egységek a szellőztető rendszerek számára készültek, mivel fontos elemei az energia-visszanyerésnek (hő és nedvesség). Ezek az eszközök lehetővé teszik az épület szellőzését. Lakóépületek, valamint csarnokok, raktárak, üzletek, szolgáltatások vagy műhelyek szellőztetésére tervezték. Az energia-visszanyerés lehetővé teszi az épület üzemeltetési költségeinek jelentős csökkentését.

2. A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

2.1 ÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI ELVE

Ház: acélból készült. Fogantyúkkal rendelkezik a készülék egyszerű összeszereléséhez. A csatlakozók műanyagból készülnek és átmérőjük lehetővé teszi a legnépszerűbb méretű szellőzőcsatornák beépítését. A ház ellenőrző ajtóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a szűrők és a hőcserélő könnyű elérését.


Entalpia hőcserélő: speciális anyagból készült, amely lehetővé teszi a hő és a nedvesség hatékony visszanyerését a helyiség levegőjéből. A nedvesség visszanyerésének köszönhetően sok esetben nincs szükség további párasító használatára.

Szűrők: az egység két G3 előszűrővel rendelkezik (a befújásán és a kipufogón), amelyek megfelelően karbantartva (lásd 5. pont) garantálják a bevezetett levegő megfelelő tisztaságát a szobákba.


Befúvó és elszívó ventilátor: 3 fokozatú AC ventilátorok, amelyek biztosítják a levegő áramlását a hőcserélőn és a szellőzőcsatornán. Az egész egységek részletes teljesítményjellemzői a 2.4 fejezetben találhatóak.

2.2 ESZKÖZMÉRETEK


INSPIROBASIC200

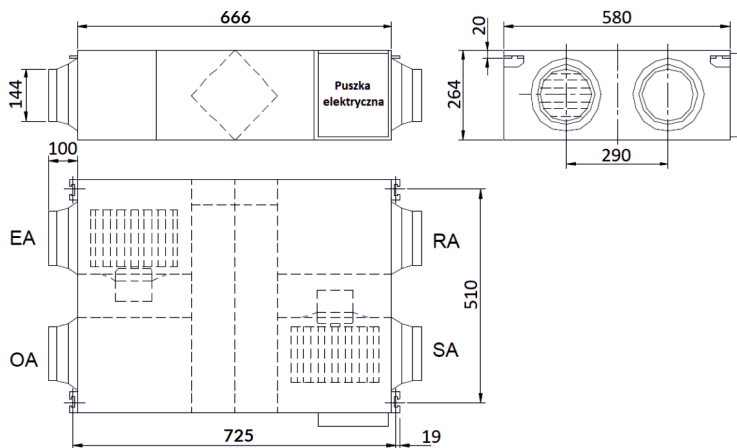

INSPIROBASIC300 - INSPIROBASIC1000

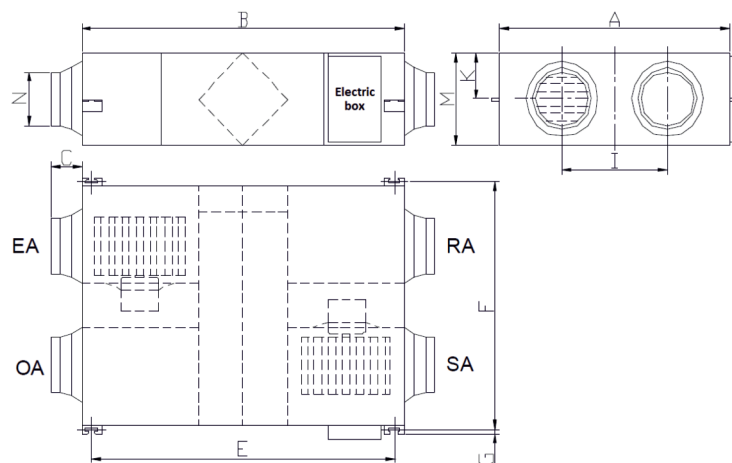

INSPIROBASIC1300

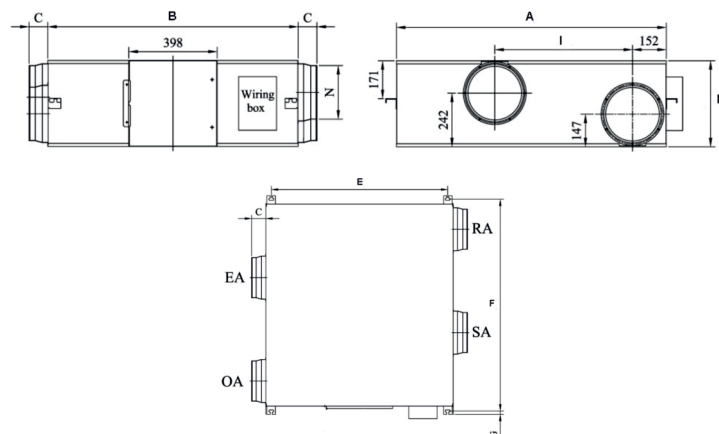

Modell	A	B	C	E	F	G	én	K	M	N
INSPIRO BASIC 300	599	744	100	675	657	19	315	111	270	Ø 144
INSPIRO BASIC 400	804	744	100	675	862	19	480	111	270	Ø 144
INSPIRO BASIC 600	904	824	107	754	960	19	500	111	270	Ø 194
INSPIRO BASIC 800	884	1116	85	1045	940	19	428	170	388	Ø 242
INSPIRO BASIC 1000	1134	1116	85	1045	1190	19	678	170	388	Ø 242
INSPIRO BASIC 1300	1216	1129	85	1059	1273	19	621	-	388	Ø 242

2.3 MŰSZAKI ADATOK


MŰSZAKI ADATOK Termékkód	INSPIRO BASIC 200	INSPIRO BASIC 300	INSPIRO BASIC 400	INSPIRO BASIC 600	INSPIRO BASIC 800	INSPIRO BASIC 1000	INSPIRO BASIC 1300
	INSPIRO-BASIC 200-2022	INSPIRO-BASIC 300-2023	INSPIRO-BASIC 400-2024	INSPIRO-BASIC 600-2025	INSPIRO-BASIC 800-2026	INSPIRO-BASIC 1000-2028	INSPIRO-BASIC 1300-2027
Névleges légáramlás [m³/h]	200	300	400	600	800	1000	1300
Maximális entalpia hatások [%]	63	65	65	67	63	64	62
Maximális hőmérsékleti hatások [%]	75	73	74	76	74	76	76
Tápfeszültség [V] / Tápfeszültség [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Motor teljesítmény [W]	105	117	150	200	355	440	710
IP védettség fokozat [-]	X2	X2	X2	X2	X2	X2	X2
Nettó tömeg [kg]	23	25	31	36	60	70	79
Zaj [dB(A)]	31,5	34,5	37,5	39	41	42	43
Energiahatékonysági osztály [-]*	A	A	A	A	A	A	A

* według EU sz. Az 1254/2014


2.4 MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

Az alábbi jellemzők T-re vonatkoznak: $\phi_{OA} = 5^\circ\text{C}$, $\phi_{OA} = 58,5\%$, $T_{RA} = 21^\circ\text{C}$, $\phi_{RA} = 39,2\%$, valamint a befúvó és kipufogó légáramok.


INSPIRO BASIC 200

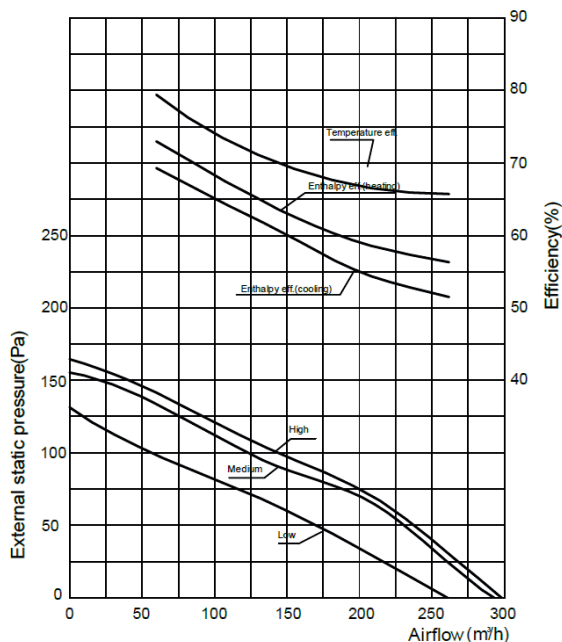


INSPIRO BASIC 300

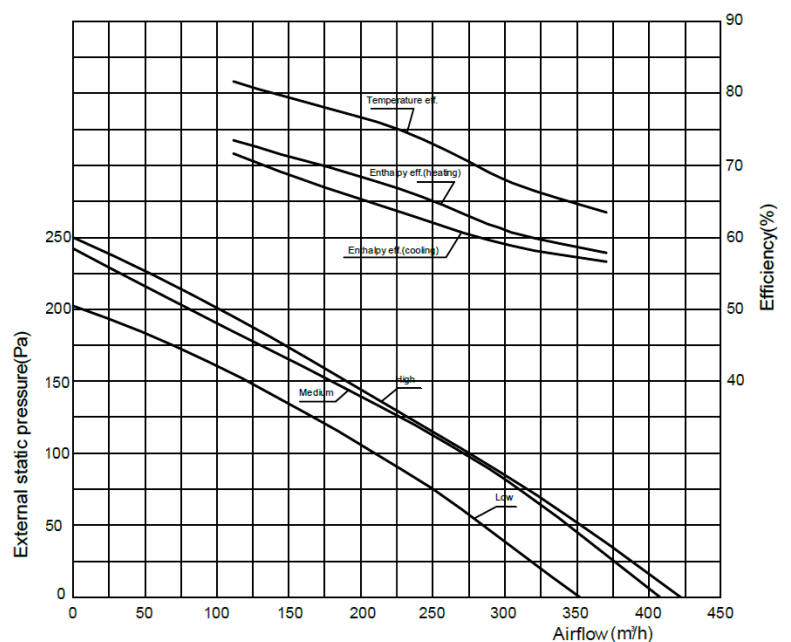


INSPIRO BASIC 400

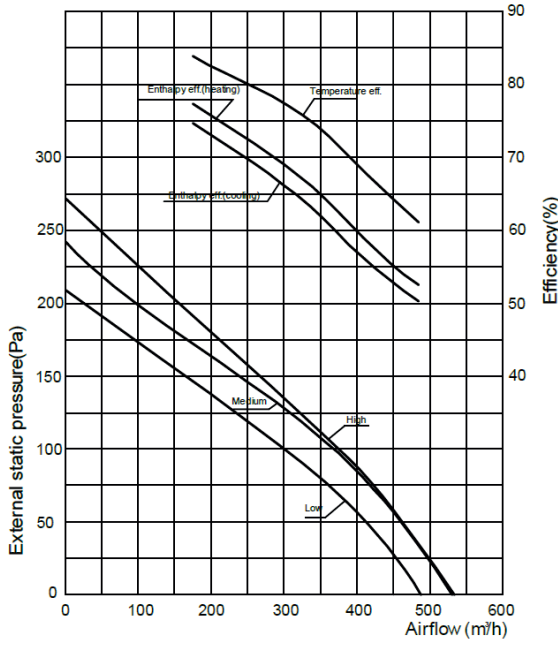


INSPIRO BASIC 600

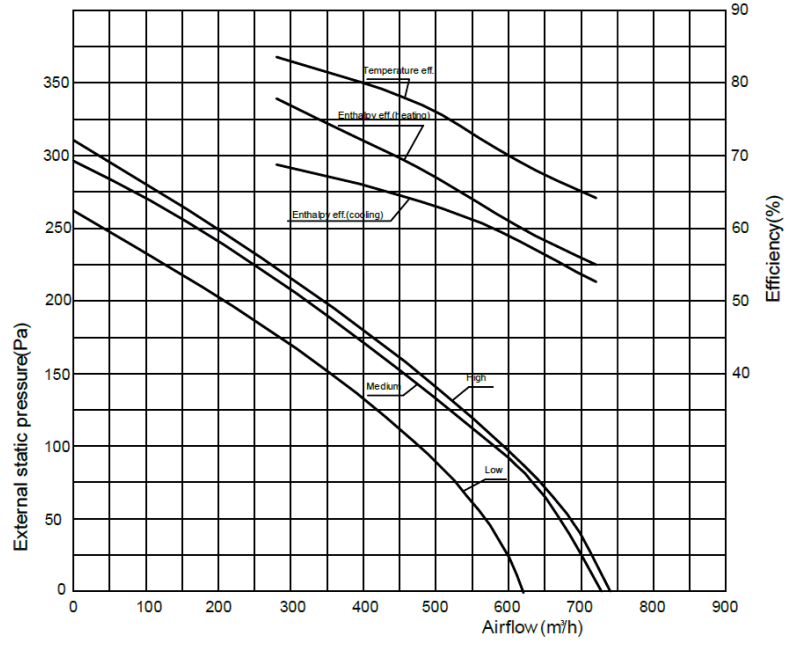


INSPIRO BASIC 800

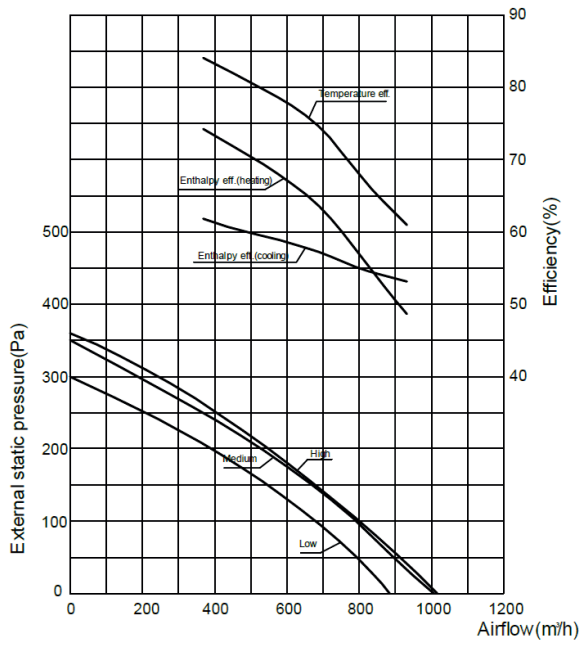

INSPIRO BASIC 1000

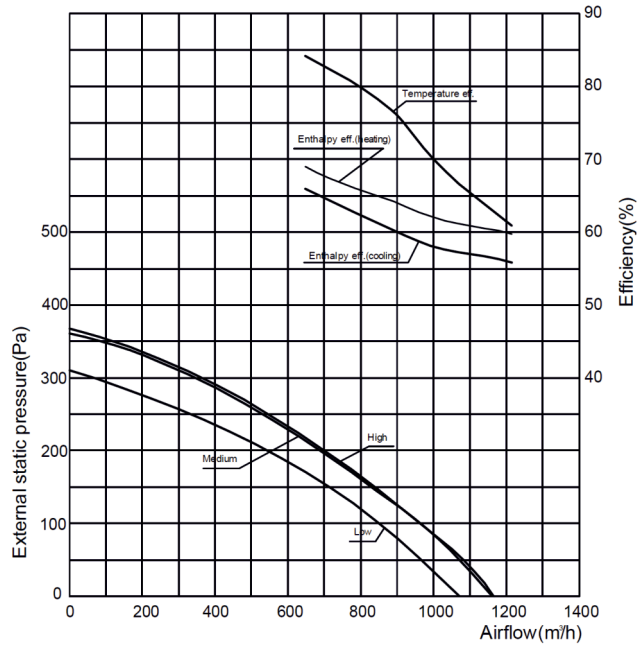


INSPIRO BASIC 1300

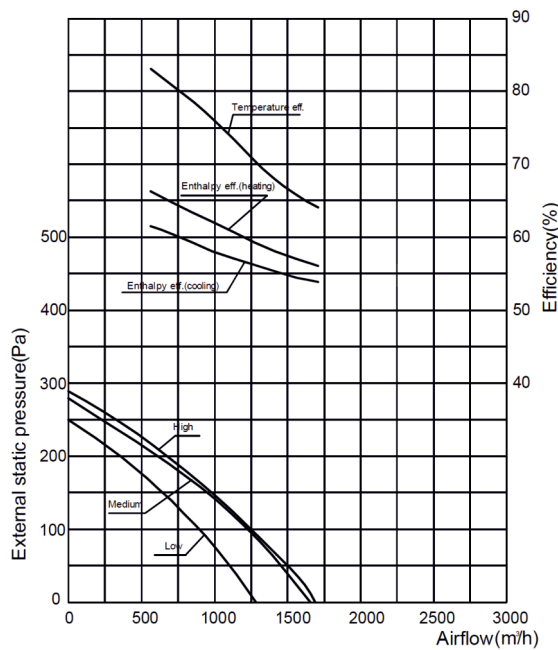

3.1. ÁLTALÁNOS ELVEK

- a készüléket függesztett rögzítésre tervezték
- a készlet nem tartalmazza a rögzítőelemeket, vásárolja meg őket saját kezűleg, és ellenőrizze, hogy alkalmasak-e az ilyen típusú telepítésre
- az OA/EA/SA/RA rövidítések egymás után a kültéri friss levegőt, az elszívott levegőt, a befűjt és a visszatérő levegőt jelentik
- nem ajánlatos az egységet olyan helyzetbe szerelni, ahol az ellenőrző ajtó felfelé vagy lefelé nézne
- védje az egység nyílásait a por behatolásától a telepítés során
- a minimális rés, amelybe a készüléket beépítik, legalább 320 mm (INSPIRO BASIC 200 - INSPIRO BASIC 600 esetén) vagy 450 mm (INSPIRO BASIC 800 - INSPIROBASIC1300 esetén)
- a készüléket úgy kell felszerelni, hogy könnyen hozzáférjen a vizsgálójárhoz és az elektromos dobozhoz - a vizsgálójárat ajánlott távolsága a legközelebbi épületelválasztótól a típustól függ, és egyenlő vagy nagyobb legyen, mint a 2.2. szakaszban megadott F méret.
- példaszzerű beépítés energiavisszanyerő egységgel az alábbi ábrán látható

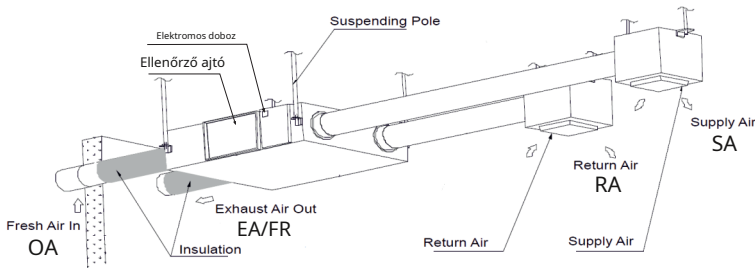

3.2 CSATORNÁZÁS

- a vezetékek és a készülék nyílásai közötti csatlakozást ragasztószalaggal kell rögzíteni vagy le kell zárni a hazai vagy helyi előírásoknak megfelelően
- a külső csatornákat (pl. friss és elszívott levegő) hőszigetelni kell, és 1-2%-os cseppet kell kifelé vezetni, hogy megakadályozza a víz bejutását az egységbe
- az energiavisszanyerő egység és a csatornák nem folyhatnak a füstcsövek közelében (pl. formaboilero)
- tilos a csatornákat az alábbi módon készíteni:



Excessive hajlítási szög



Csökkentse az átmérőt a csomóponti részről



Túl sok hajlított alkatrész

- a tűzvédelmi csappantyúkat a hazai vagy helyi tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell felszerelni
- a készüléket nem szabad 40 °C feletti környezeti hőmérsékletnek kitenni
- a külső csatornákat a hazai vagy helyi előírásoknak megfelelően elhelyezett szívó- és kipufogónyílásokkal kell lezárni
- üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály a csatornában vagy a csatornában
- a fűtőberendezés működésének szinkronban kell lennie az egységgel
- csatorna hangtompítók használhatók a helyiség zajának minimalizálására

4. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

4.1. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS RENDSZERHEZ

- minden villanszereléssel kapcsolatos munkát szakképzett személyzetnek kell elvégeznie (akik rendelkeznek az elektromos berendezések telepítéséhez szükséges engedéllyel), a kapcsolási rajz alapján (lásd a 7. pontot)
- a tápvezetékek ajánlott keresztmetszete 1,0 mm²
- a NYÁK és a központ közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 10 m-t
- az épület villanszerelését hibaáram-védővel kell ellátni
- az első indítás előtt ajánlott ellenőrizni az elektromos szerelést és a vezérlést

Az alábbi óvintézkedéseket szigorúan be kell tartani a készülék használata során:

- minden villanszereléssel kapcsolatos munkát (szétszerelés, javítás stb.) szakképzett, a hazai és helyi előírásoknak megfelelő villamos szerelési előírásokkal rendelkező személyzet végezze
- ne használja a készüléket konyhai gőzök közvetlen elszívására - ez a hőcserélő és a szűrők eltömődését okozhatja a zsírok és zsírok miatt
- a készüléket védeni kell a fagy/víz befolyásától (azaz megfelelő szigetelés, amely megakadályozza a helyiség hőmérsékletének 0 °C alá süllyedését, előmelegítő stb.)
- a készüléket nem szabad hosszú távon 80%-ot meghaladó relatív páratartalom és 40°C feletti levegő hőmérséklet esetén használni/elszívni.
- az egység nem működhet beépített szűrők nélkül - ez szennyeződéshez és az entalpiacszerélő eltömődéséhez vezethet
- fagyveszély esetén előmelegítőt kell használni
- a készülék szervizelése vagy cseréje előtt kötelező az áramellátást megszakítani
- ne korlátozza vagy takarja le a készülék be- és kimenetét
- ne szerelje fel, ne javítsa a készüléket nedves kézzel vagy mezítláb
- a készüléket gyermekektől és állatoktól elzárva kell tartani
- a készülék üzemideje után a helyi normáknak és előírásoknak megfelelően használja
- ajánlott a készüléket rendszeresen tisztítani:
 - az egység burkolatának tisztítása a szennyeződésektől (évente legalább egyszer)
 - G3 szűrőváltás sűrített levegővel a szennyeződés és a por eltávolítására (negyedévente legalább egyszer)
 - az entalpia hőcserélő tisztítása a szennyeződésektől (kétévente legalább egyszer)
- ha a készüléket magas porkoncentrációjú helyre szerelik fel, a szűrő és hőcserélő időszakos tisztítását sokkal gyakrabban kell elvégezni, nehogy a tárgyak "eltömődjenek"
- a tisztítási kötelezettségek be nem tartása negatív hatással lehet a készülék műszaki paramétereire és a garancia elvesztéséhez vezethet
- ha a készüléket hosszabb ideig nem használja és a garancia elvesztéséhez vezet, válassza le a tápfeszültséget

6. KEZELŐSZERVEK


6.1. JELLEMZŐ

Az INSPIRO BASIC sorozatú energiavisszanyerő egység vezérlővel rendelkezik, amely optimalizálja az egység működését. A vezérlőpulttal való kommunikáció a BASIC központtal lehetséges - a központ működésének részletes leírása a 6.3 pontban található.

Az egység fő funkciói:

- **sebesség kiválasztása** - befűvő és elszívó ventilátorok légáramlásának szabályozása - 3 különböző sebesség
- **heti beosztás** - lehetőség van az egység heti munkarendjének beállítására
- **bypass** - a funkció lehetővé teszi a külső levegő közvetlen (azaz energiavisszanyerés nélkül) ellátását, ha nincs fűtési/hűtési igény
- **szűrő riasztás** - összesen több mint 1000 munkaórát követően az LCD képernyőn megjelenik a szűrőriasztás ikonja - ez emlékeztet a szűrőtisztítás szükségességére
- **BMS kommunikáció** - az egység integrálható a BMS épületfelügyeleti rendszerrel

6.2 ÜZEMBE HELYEZÉS

Az összes vezeték és csatlakozás ellenőrzése után kapcsolja be a készüléket a gombbal  és akkor:


1) **Ellenőrizze a ventilátorok működését** - ennek érdekében a következőket kell tenni:

- a gomb megnyomásával állítsa be a kézi üzemmódot (tartsa lenyomva a gombot

néhány másodpercig az első hangjelzés után)

- nyilak használatával  a ventilátor sebességének megváltoztatásával


2) **Ellenőrizze a bypass működését** - annak érdekében, hogy a következőket kell tenni:

- nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  2 másodperc alatt az energia-visszanyerés közötti váltáshoz


és bypassmode

FIGYELEM! Az INSPIRO BASIC 800 ventilátorai néhány másodpercig kikapcsolnak, amikor a bypass csappantyú mozog.

6.3 VEZÉRLŐPANEL ALAP

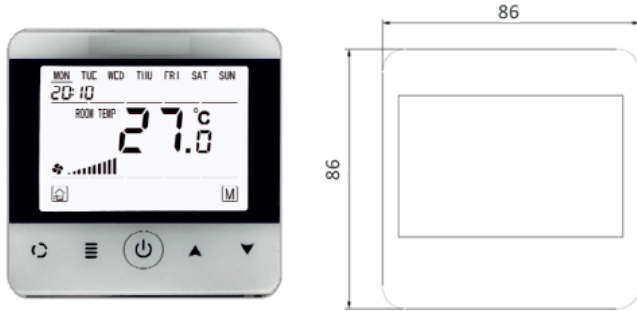

A központot 0,5 m-es kábellel szállítjuk, amely szükség esetén meghosszabbítható (10 m-ig).

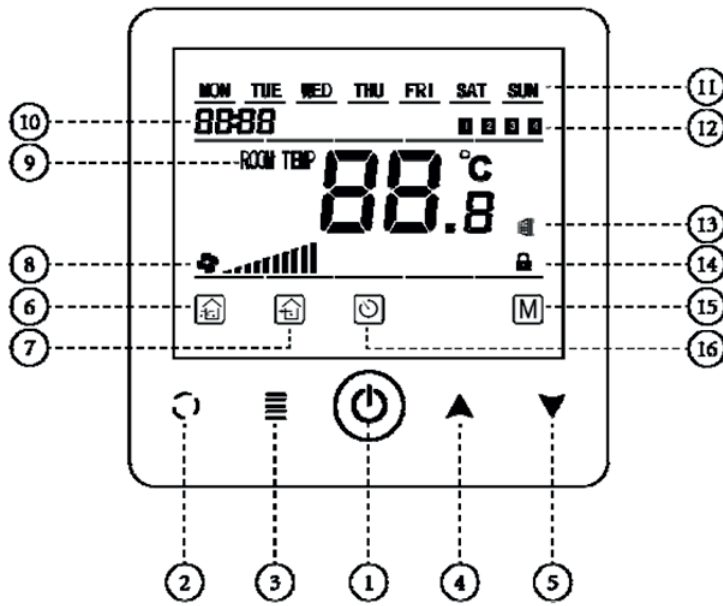

- 1 POWERON/OFF
- 2 MODE
- 3 FUNKCIÓGOMB
- 4 UP
- 5 LE
- 6 ENERGIA-VISSZANYÚJTÁSI MÓD
- 7 BYPASSMÓD
- 8 VENTILÁTORSEBESSÉG
- 9 BELSŐ HŐMÉRSÉKLET
- 10 IDŐKIJELZŐ
- 11 HÉTKIJELZŐ
- 12 IDŐSZAK
- 13 SZÜRŐRIASZTÁS
- 14 KIJELZŐZÁR
- 15 KÉZI MÓD
- 16 AUTOMODE

- **POWERON/OFF**-nyomja meg ezt a gombot a készülék be-/kikapcsolásához
- **MODE**-nyomja meg ezt a gombot a mód beállításához (MANUÁLIS vagy AUTOMATA)
- **FUNKCIÓKULCS** -állítsa be az időt és a hét napját ezzel a gombbal
- **FEL LE**-használja a nyilakat a menüben való navigáláshoz és a ventilátor sebességének beállításához

Irányítás

Órabeállítások-Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a FUNCTION gombot, és amikor a nap jele megjelenik, válassza ki a napot a FEL és LE gombokkal. Az időbeállítás megerősítéséhez és lépéshez nyomja meg ismét a FUNCTION gombot, és állítsa be az órát analóg módon. Nyomja meg ismét a FUNCTION gombot, és állítsa be a perceket. Az időbeállítások mentéséhez és kilépéséhez nyomja meg a MODE gombot.

Üzem mód beállításai-a kézi és az automatikus mód közötti váltáshoz használja a MODE gombot (tartás lenyomva a gombot néhány másodpercig az első hangjelzés után). Az aktuális üzemmódot a kijelzőn látható ikon jelzi (15. vagy 16. ikon).

Manuális módban használja a FEL/LE gombokat a ventilátor sebességének módosításához.

Automatikus módban állítsa be a programot a napok bizonyos időszakaira. Ebben az esetben, ha az automatikus mód van kiválasztva, nyomja meg a FUNCTION gombot, válassza ki a hét napját, és - a FEL, LE és FUNKCIÓ gombokkal - állítsa be az időt és a ventilátor sebességét az első időszakra. Így minden nap négy időszakra beállítható az ütemezés. Az ütemezés beállításának befejezéséhez nyomja meg a MODE gombot. Ha 10 másodpercig nem használja, a rendszer automatikusan elmenti a beállításokat.

Az automatikus üzemmód alapértelmezett beállításai az alábbi táblázatban találhatóak.

Hét	Időszak	Rajongók színpada	Időszak	Rajongók színpada	Időszak	Rajongók színpada	Időszak	Rajongók színpada
hétfő	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le
kedd	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le
szerda	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le
csütörtök	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le
péntek	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le
szombat	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le
vasárnap	1 8:00	III	2 8:00	II	1 8:00	én	1 8:00	Szurkolók le

Kijelző zár-Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a MODE és UP gombot a kijelző lezárásához. Ezt egy lakat ikon jelzi a kijelzőn. A kijelző feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a MODE és a UP gombot.

Szűrő riasztás-Ha az egység összesen több mint 1000 órát dolgozik, a vezérlőpulton megjelenik a szűrőtisztítási szükségességére emlékeztető ikon. A tisztítás után nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a LE gombot az ikon törléséhez.

Kitérő-a bypass csappantyú kinyitására nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a FEL nyilat. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét a zsalu bezárásához és az energia-visszanyerési mód kiválasztásához. Valójában az üzemmódot a megfelelő ikon jelzi a kijelzőn (6. vagy 7. ikon).


Csendes működés-Ha a vezérlőpanel be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a POWER ON/OFF és a MODE gombot a hang kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazokat a gombokat, hogy visszatérjen a panel hangjai.

Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat-amikor a vezérlőpanel be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a FUNKCIÓ és a LE gombot. Az alapértelmezett értékek a következők:


Funkció	Alapértelmezett	Funkció	Alapértelmezett
Be-/kikapcsolás	KI	Kijelző zár	Zárva
Times	Valós idő	Automatikus üzemmód periódus I	Kezdési időpont: 5:00 Szurkolói sebesség: 1 színpad
Üzem mód	Kézikönyv	Auto üzemmód periódus II	Kezdési időpont: 7:00 Szurkolói sebesség: 1 színpad
A rajongók sebessége (kézi mód)	színpadra állítom	Auto üzemmód periódus III	Kezdési időpont: 17:00 Szurkolói sebesség: 1 színpad
Bypass funkció	Zárva	Auto üzemmód periódus IV	Kezdési időpont: 22:00 Szurkolói sebesség: 1 színpad

Hőmérséklet kalibrálás-ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a FUNCTION gombot. Ezután a FEL és LE gombokkal állítsa be a belső hőmérséklet kalibrálását -9 és 9 között°C. Nyomja meg a MODE gombot a kilépéshez és a kalibrálás értékének mentéséhez. Ha 10 másodpercig nem működik, a rendszer automatikusan menti a beállításokat.

INSPIRO BASIC 200 - INSPIRO BASIC 600

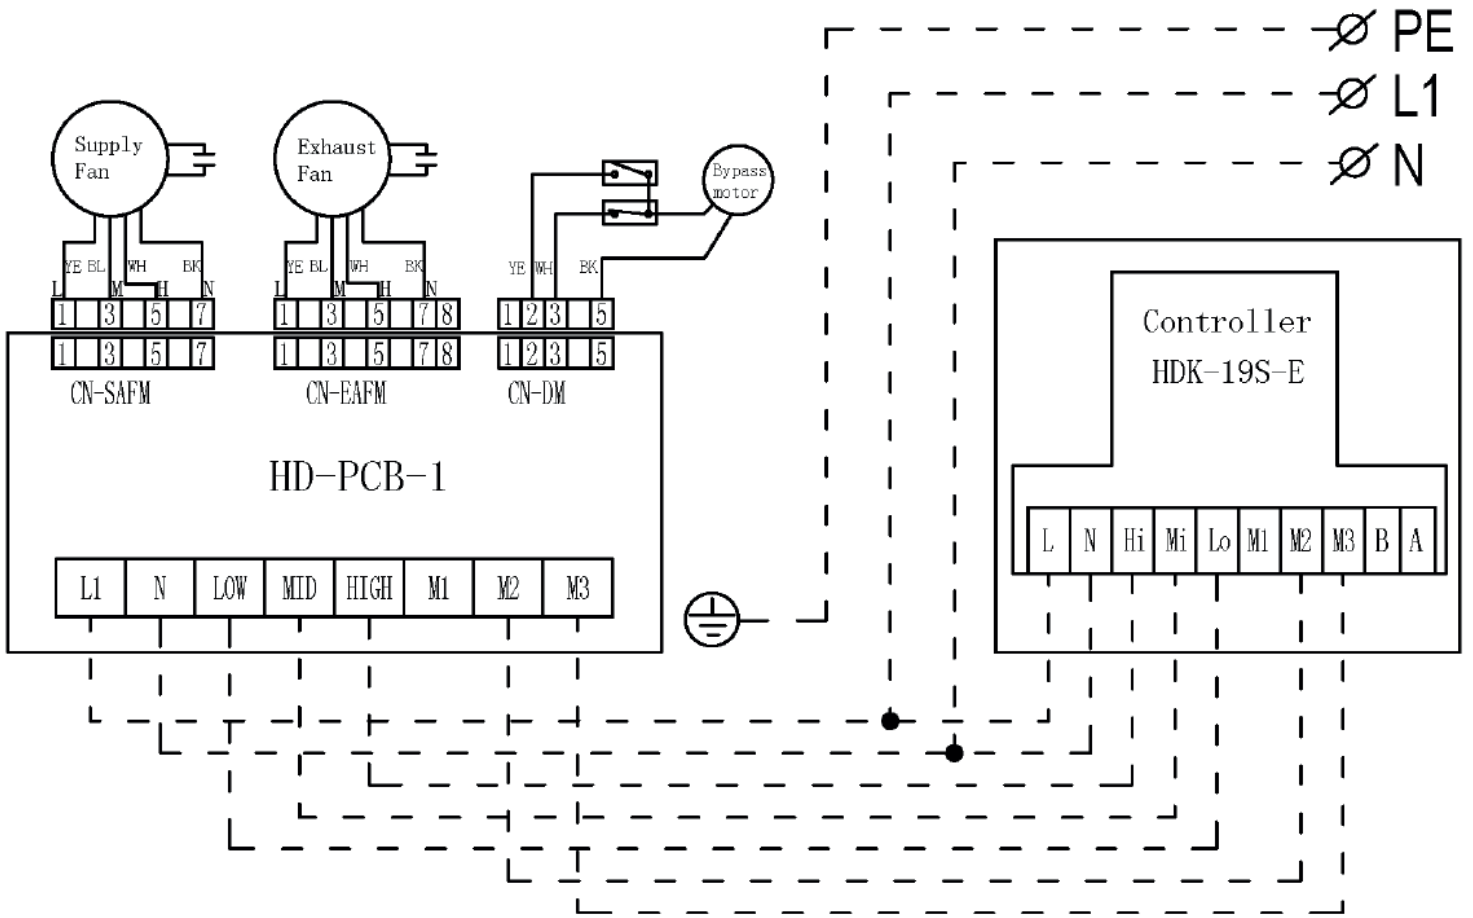

INSPIRO BASIC 800 - INSPIRO BASIC 1300

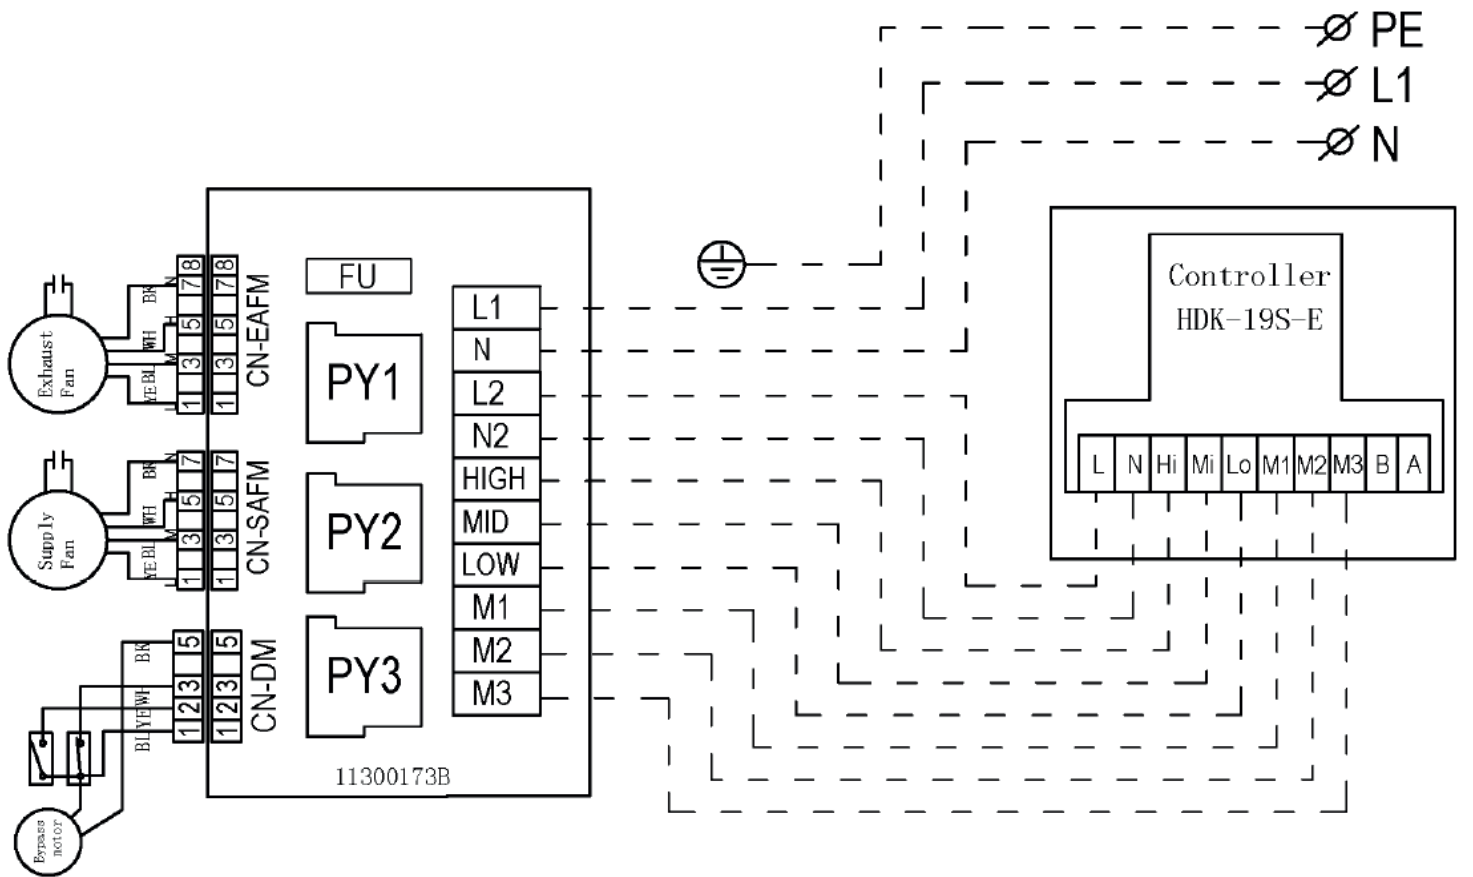

8.GARANCIA FELTÉTELEI

I. A Reventon Group Sp. z oo [KFT], a továbbiakban kezes, 24 hónapos jótállási védelmi időt biztosít a tulajdonosnak az alábbi készülékekre:

- INSPIROBASIC200 energiavisszanyerő egység
- INSPIROBASIC300 energiavisszanyerő egység
- INSPIROBASIC400 energiavisszanyerő egység
- INSPIROBASIC600 energiavisszanyerő egység
- INSPIROBASIC800 energiavisszanyerő egység
- INSPIROBASIC1000 energiavisszanyerő egység
- INSPIROBASIC1300 energiavisszanyerő egység

II. A jótállási védelem a végfelhasználó általi vásárlás napjától (azaz a számla kiállításának napjától), de legfeljebb 30 hónapig érvényes a ReventonGroup Sp. z oo raktárából. z oo [KFT].

III. A garanciális igényt a weboldalon található reklamációs űrlapon (<https://reventongroup.eu/en/complaints>). Az űrlaphoz csatolni kell a kitöltött jótállási jegy és a vásárlási számla szkennelt vagy fényképét. Tartozékok esetén a garanciakártya nem szükséges.

IV. A kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentés napjától (azaz a helyesen kitöltött jótállási lap kézhezvételének napjától) számított 14 munkanapon belül elbírálja a reklamációt.

V. Kivételes esetekben a kezes fenntartja a jogot a kérelem elbírálásának határidejének meghosszabbítására, különösen akkor, ha a hiba nem tartós és annak megállapítása mélyebb elemzést igényel. A meghosszabbítást a kezesnek a 14. munkanap lejártá előtt be kell jelentenie.

VI. A jótállás keretében a garanciavállaló a hibás termék meghatározott időn belüli javítását, cseréjét (a készülék vagy alkatrészének) vagy a visszatérítést biztosítja.

VII. A készülék egy alkatrészének cseréje esetén a teljes egység garanciális védelme nem hosszabbodik meg.

VIII. A garanciavállaló nem fedezi a reklamációs készülék szét- és esetleges visszaszerelésének költségeit.

IX. A garanciavállaló dönthet úgy, hogy a hibás készüléket vagy annak alkatrészét a Reventon Group Sp. z oo szervizbe viszi. z oo [KFT]. Ebben az esetben a termék szállítását a kezes szervezi és fizeti. Az eszköz tulajdonosának felelőssége a tétel előkészítése a szállításhoz - a készüléket úgy kell becsomagolni, hogy az ne védje a károkat, és a csomag mérete és súlya nem haladhatja meg a 660 x 650 x 400 mm, illetve 30 kg. Az ilyen módon nem csomagolható elemek esetében a szállítás módját a Reventon Group Sp. z oo egyeztetési és jóváhagyja. z oo [KFT]. Nem szabványos csomag feladása esetén a Reventon Group Sp. z oo szolgáltatásának megállapodása nélkül. z oo [Kt.], a kezes fenntartja a jogot, hogy a készülék tulajdonosát terhelje minden további szállítási költséggel.

X. Amennyiben a garanciavállaló vagy a szerelő megérkezik a reklamációs tétel kijavítására, zökkenőmentes hozzáférést kell biztosítani számukra a készülékhez és minden szükséges adathordozóhoz, mint áram, víz, világítás stb.

XI. A garanciális védelem nem terjed ki a készülék normál használatú részeire és a következő esetekben:

a) a termék mechanikai sérülése

b) hibák és károk a következők miatt:

- nem megfelelő tárolás vagy szállítás
- nem megfelelő vagy nem megfelelő használat és karbantartás (azaz nem egyeztethető össze a kézikönyvvel)
- a készüléket nem megfelelő körülmények között használja (túl magas páratartalom, túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet, környezeti hatások, napsütés stb.)
- jogosulatlan (azaz a felhasználó vagy más illetéktelen személy által) végzett javítások, módosítások vagy konstrukciós változtatások
- a műszaki dokumentációnak nem megfelelő berendezések csatlakoztatása
- kiegészítő berendezések csatlakoztatása, amelyet a kezes nem javasol
- nem megfelelő tápellátás
- véletlenszerű események (tűz, árvíz, vihar stb.)

c) elhasználdott elemek, például a ház elszíneződése

Ha a fentiek bármelyike fennáll, az igénylőt terhelik a szállítás és/vagy javítás költsége.

XII. A készülék átvétele során az árut az átvetőnek pontosan ellenőriznie kell, hogy kizárja a szállítási sérüléseket. Ezek bármelyikének betartása esetén a kárbejelentést a termék szállítója jelenlétében ki kell tölteni - ez a jegyzőkönyv a szavatossági igény alagsora. A kárbejelentést a termék szállítójának kell benyújtania.

XIII. A garanciavállaló nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért és károkért, amelyek a készülék meghibásodása és a reklamáció idejének figyelembevétele során bekövetkezett leállásából adódnak.

XIV. A jótállási feltételekben bekövetkezett bármilyen változás, a termék nem rendeltetésszerű használata, valamint az önjavítás nyomai (a jótálláson túli) vagy az okok megváltoztatása miatt a garancia érvényét veszti.

XV. Jelen jótállási feltételek nem zárnak ki vagy korlátoznak semmilyen, a zálogból származó jogot.

XVI. A garanciális előírások be nem tartása érvényteleníti a védelmet.

A XVII. Minden levelet a következő címre kell küldeni: Reventon Group Sp. z oo [Ltd.], 556 Wyzwolenia Street, 43 340 Kozy, Lengyelország vagy e-mail cím: serwis@reventongroup.eu.

Warranty Card

1 - Model and serial number* or product code	2 - Address and place of assembly
3 - Date of connection to: Heating/cooling installation (if applicable)	4 - Stamp and signature of installer:
Ventilation installation (if applicable)	
Electrical installation (if applicable)	

* serial number is required only for water heaters HC-3S, HC-EC and FARMER HCF series and recovery units INSPIRO, INSPIRO BASIC and VERTIC series



reventon

Reventon Group Sp. z oo [Ltd.], 556 Wyzwolenia Street, 43-340 Kozy, Lengyelország, www.reventongroup.eu